



Montuotojo ir vartotojo
informacinis vadovas


Daikin Home Controls patalpos termostatas – 1

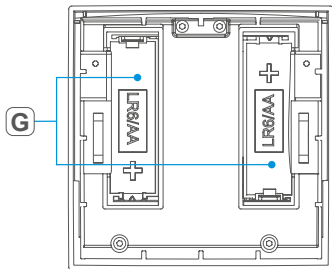


1

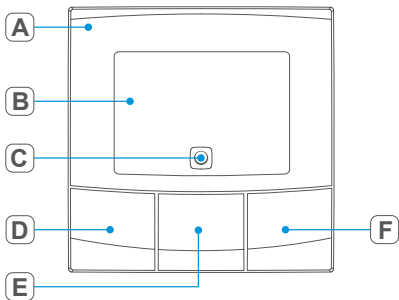


2

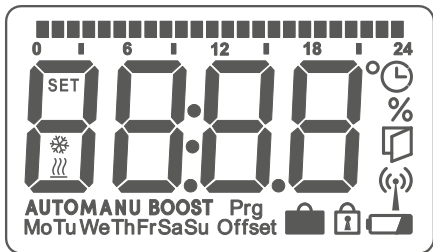


3

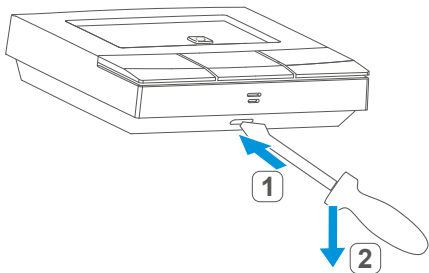


4

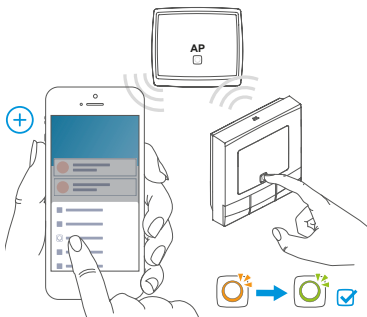


5

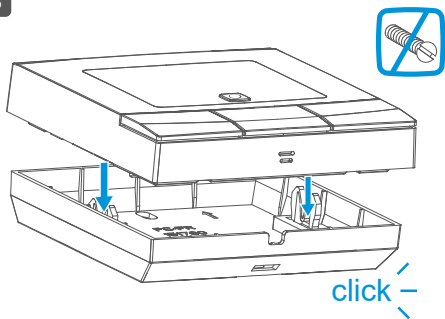


6

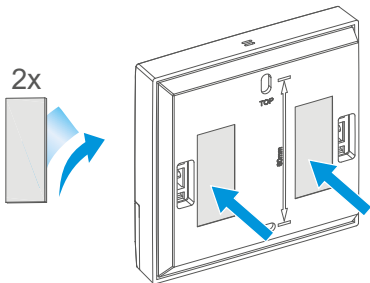

7

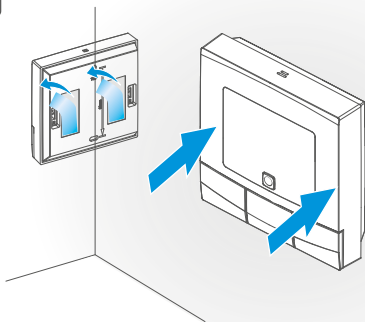



8

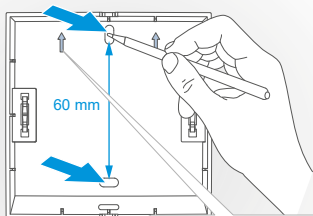


9

X


X

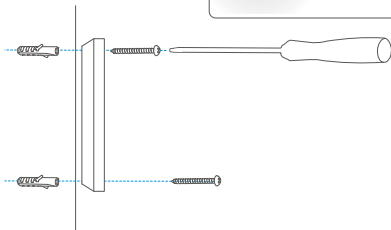


10




11

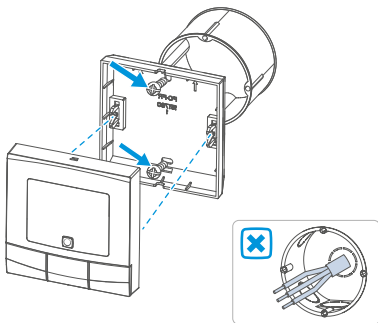


12

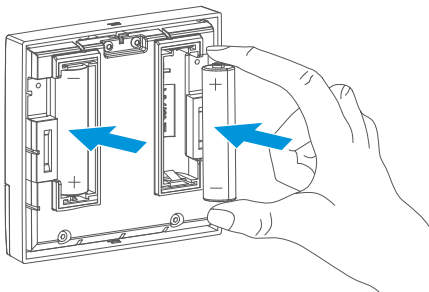


13

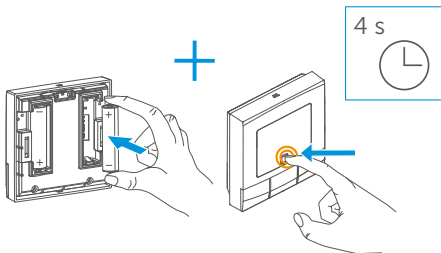

14

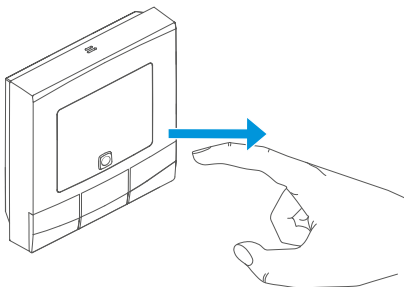

15

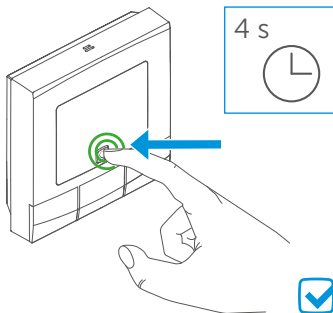

Pakuotės turinys

Kiekis	Aprašas
1	Daikin Home Controls patalpos termostatas – 1
1	Tvirtinimo prie sienos laikiklis
2	Dvipusės lipnios juostos
2	Varžtai 3,0 x 30 mm
2	Kaiščiai 5 mm
2	1,5 V LR6 / Mignon / AA baterijos
1	Montavimo ir eksploatavimo vadovas
1	Papildomas lapas su saugos nurodymais

Dokumentacija © 2022 Daikin Europe N.V., Belgija

Visos teisės saugomos. Be raštiško leidėjo sutikimo šis vadovas negali būti nei visiškai, nei iš dalies atgamintas ar redaguojamas elektroninėmis, mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis. Tipografinių ir spausdinimo klaidų atmesti negalima. Tačiau šiame vadove pateikta informacija yra reguliariai peržiūrima ir visi būtini pataisymai bus atlikti kitame leidime. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už technines ar tipografines klaidas ar jų pasekmes. Pripažįstami visi prekių ženklai ir pramoninės nuosavybės teisės. Atspausdinta Honkonge. Dėl techninės pažangos pakeitimai gali būti atliekami iš anksto neįspėjus.

4P687364-1
2022.04

Turiny

1	Informacija apie šį vadovą.....	13
2	Informacija apie pavojus.....	13
3	Daikin Home Controls	15
4	Veikimas ir priedo apžvalga.....	16
5	Paleidimas.....	18
	5.1 DHC priedų prijungimas.....	18
	5.1.1 Prijungimas prie DHC Access Point.....	18
	5.2 Montavimas.....	20
	5.2.1 Montavimas naudojant lipnią juostą.....	20
	5.2.2 Montavimas naudojant varžtus.....	21
	5.2.3 Montavimas ant įleidžiamos dėžutės.....	22
6	Konfigūracija.....	24
	6.1 Automatinis režimas.....	24
	6.2 Rankinis režimas.....	25
	6.3 Temperatūros korekcija (dar nesiūloma).....	25
	6.4 Plano programavimas	25
	6.5 Naudojimo užraktas (dar nesiūlomas).....	26
	6.6 Atostogų režimas	26
7	Veiksmai.....	27
8	Baterijų keitimas.....	28
9	Trikčių šalinimas.....	29
	9.1 Senkanti baterija	29
	9.2 Veikimo ciklas	30
	9.3 Klaidų kodai ir mirksėjimo sekos.....	31
10	Gamyklinių nustatymų atkūrimas	33
11	Techninė priežiūra ir valymas.....	34

12	Bendra informacija apie radijo veikimą.....	35
13	Techninės specifikacijos	36

1 Informacija apie šį vadovą

Prieš pradėdami darbą su Daikin Home Controls (DHC) priedais, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Pasilikite šį vadovą, kad prireikus galėtumėte vėliau jį pasiskaityti. Jei atiduodate priedą naudoti kitiems asmenims, atiduokite ir šį vadovą.

Naudojami simboliai:



Dėmesio!

Tai nurodo pavojų.



Atkreipkite dėmesį:

Šiame skyriuje pateikiama svarbi papildoma informacija.

2 Informacija apie pavojus



Neatidarykite šio priedo. Jame nėra jokių dalių, kurių priežiūros darbus galėtų atlikti naudotojas. Įvykus klaidai, priedą turi patikrinti specialistas.



Dėl saugos ir licencijavimo priežasčių (CE) neleidžiama be leidimo keisti ir (arba) modifikuoti priedo.



Priedą galima naudoti tik sausoje ir nedulkėtoje aplinkoje, jis turi būti apsaugotas nuo drėgmės, vibracijos, saulės ar kitų šiluminės spinduliuotės rūšių, šalčio ir mechaninių apkrovų poveikio.



Priedas nėra žaislas, neleiskite vaikams su juo žaisti. Nepalikite pakavimo medžiagos gulėti. Vaiko rankose plastikinės plėvelės / maišeliai, polistireno gabaliukai ir t. t. gali būti pavojingi.



Mes neprisiimame jokios atsakomybės už žalą turtui ar asmens sužalojimą, patirtą dėl netinkamo naudojimo ar informacijos apie pavojų nesilaikymo. Tokiais atvejais visos pretenzijos pagal garantiją yra panaikinamos! Mes neprisiimame jokios atsakomybės už pasekminę žalą!



Priedą galima naudoti tik gyvenamuosiuose pastatuose.



Priedo naudojimas ne pagal šiame naudojimo vadove aprašytą paskirtį nepatenka į numatyto naudojimo sritį, todėl tokiu garantija ar atsakomybė nustoja galioti.



Visada išlaikykite mažiausiai 50 cm atstumą tarp DHC priedų.

3 Daikin Home Controls

Šis priedas yra DHC ekosistemos dalis, komunikuojanti specialiu belaidžiu ryšiu.

Visus sistemos priedus galima patogiai bei atskirai konfigūruoti per ONECTA programėlę. Galimos funkcijos, kurias DHC ekosistema teikia kartu su kitais priedais, aprašytos DHC naudojimo vadove.

Visus dabartinius techninius dokumentus ir atnaujinimus galima rasti gaminio puslapiuose:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI2BA>



4 Veikimas ir priedo apžvalga

DHC patalpos termostatas leidžia pagal laiką reguliuoti jūsų įprastinius radiatorius su DHC radiatorių termostatais arba grindinį šildymą kartu su DHC grindinio šildymo valdikliais ir sureguliuoja šildymo intervalus pagal jūsų individualius poreikius.

DHC patalpos termostatas matuoja patalpos temperatūrą ir drėgmę ir tam tikrais intervalais perduoda šias vertes į DHC radiatorių termostatus arba DHC grindinio šildymo valdiklius, todėl galima tiksliai kontroliuoti patalpos temperatūrą.

Naudodami nemokamą programėlę galite patogiai valdyti DHC patalpos termostatą kartu su DHC Access Point.

Kadangi DHC patalpos termostatas veikia su baterijomis ir turi radijo ryšio funkciją, jį galima labai daug kur montuoti.

Priedo apžvalga (žr. 1 pav.):

- (A) Elektroninis įrenginys (termostatas)
- (B) Ekranas
- (C) Sistemos mygtukas ir šviesos diodas
- (D) Minuso mygtukas
- (E) Meniu / greito pašildymo mygtukas
- (F) Pliuso mygtukas
- (G) Baterijų skyrelis

Ekrano apžvalga (žr. 2 pav.):

°C Nustatyta / faktinė temperatūra



Atidaryto lango simbolis



Baterijos simbolis



Radijo signalo perdavimas

BOOST

Greito pašildymo funkcija

MANU

Rankinis režimas*

AUTO

Automatinis režimas*



Atostogų režimas*



Šildymas



Vėsinimas



Naudojimo užraktas*

SET

Nustatyta temperatūra



Laiko intervalų apžvalga



Data ir laikas

Offset

Temperatūros korekcija*

Prg

Plano programavimas*

MoTuWeThFrSaSu Savaitės dienos

* žr. „6 Konfigūracija“, 24 psl.

5 Paleidimas

5.1 DHC priedų prijungimas



Prieš pradėdami jungti kitus priedus perskaitykite visą šį skyrį.

Norėdami integruoti DHC patalpos termostatą į savo ekosistemą ir leisti jam palaikyti ryšį su kitais priedais, pirmiausia turite juos prijungti.

DHC patalpos termostatą prie DHC Access Point galite prijungti naudodami ONECTA programėlę. Taip pat galima sukurti tiesioginį ryšį su kitais DHC priedais. Daugiau informacijos apie tiesioginį prijungimą žr. DHC naudojimo vadove.

5.1.1 Prijungimas prie DHC Access Point



Pirmiausia per ONECTA programėlę nustatykite DHC Access Point, kad jūsų sistemoje būtų galima naudoti kitus DHC priedus. Daugiau informacijos žr. DHC Access Point vadove.



Prijungus DHC patalpos termostatą prie DHC Access Point, DHC patalpos termostato meniu bus paslėptas, o parametrus galima koreguoti tik ONECTA programėlėje.

Norėdami prijungti DHC patalpos termostatą prie DHC Access Point, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite ONECTA programėlę.
2. Spustelėkite pliuso simbolį (+).
3. Pasirinkite meniu elementą **Pridėti Daikin Home Controls**.
4. Pasirinkite **Pridėti DHC priedą** (žr. 4 pav.).
5. Atidarykite baterijų skyrelį **(G)** plokščiuoju atsuktuvu atlaisvindami sieninę tvirtinimo plokštę (žr. 3 pav.).
6. Išimkite izoliacijos juostą iš baterijų skyrelio.
» Prijungimo režimas išlieka aktyvus 3 minutes.



Galite rankiniu būdu paleisti prijungimo režimą dar 3 minutėms, trumpai paspausdami sistemos mygtuką **(C)** (žr. 4 pav.).

7. Vadovaukitės programėlėje pateikiamais nurodymais.

5.2 Montavimas



Prieš pradėdami montuoti priedą perskaitykite visą šį skyrių.

DHC patalpos termostatą prie sienos galima pritvirtinti naudojant:

- pridedamas dvipuses lipnias juostas arba
- pridedamus varžtus.

DHC patalpos termostatą taip pat galite įtaisyti ant įleidžiamos dėžutės.

5.2.1 Montavimas naudojant lipnią juostą

Norėdami sumontuoti DHC patalpos termostatą naudodami lipnias juostas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite montavimo vietą.



Įsitikinkite, kad montavimo paviršius yra lygus, tvirtas, nesugadintas, be dulkių, riebalų bei tirpiklių ir ne per šaltas, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sukibimas.

2. Įstatykite elektroninį įrenginį (**A**) į sieninę tvirtinimo plokštę (žr. 5 pav.). Įsitikinkite, kad elektroninis įrenginys tinkamai įstatytas į sieninę tvirtinimo plokštę.
3. Priklijuokite lipnias juostas numatytoje sieninės tvirtinimo plokštės galinės pusės vietoje. Turi matytis kitoje pusėje esančios raidės (TOP) (žr. 6 pav.).

4. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnių juostų (žr. 7 pav.).
5. Surinktą DHC patalpos termostatą galine puse prispauskite prie sienos (žr. 7 pav.).

5.2.2 Montavimas naudojant varžtus

Norėdami sumontuoti DHC patalpos termostatą naudodami varžtus, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite montavimo vietą.



Įsitikinkite, kad šioje vietoje sienoje nėra elektros ar panašių linijų!

2. Pridėkite sieninę tvirtinimo plokštę norimoje sienos vietoje. Įsitikinkite, kad ant sieninės tvirtinimo plokštės galinės pusės esančios rodyklės nukreiptos į viršų (žr. 8 pav.).
3. Rašikliu ant sienos 60 mm atstumu pažymėkite dvi varžtų angas pagal sieninę tvirtinimo plokštę (žr. 8 pav.).
4. Išgręžkite pažymėtas skylės (žr. 9 pav.).



Jei dirbate su akmenine siena, išgręžkite pažymėtas 5 mm skylės ir įstatykite pridedamus kaiščius. Jei dirbate su medine siena, galite iš anksto išgręžti 1,5 mm skylės, kad būtų lengviau įsukti varžtus.

5. Naudodami pateiktus varžtus ir kaiščius prisukite sieninę tvirtinimo plokštę prie sienos (žr. 9 pav.).
6. Įstatykite elektroninį įrenginį (**A**) į sieninę tvirtinimo plokštę (žr. 10 pav.). Įsitikinkite, kad elektroninis įrenginys tinkamai įstatytas į sieninę tvirtinimo plokštę.

5.2.3 Montavimas ant įleidžiamos dėžutės

DHC patalpos termostatą galima montuoti ant įleidžiamos dėžutės naudojant varžtų skyles (žr. 11 pav.).



Jei priedas sumontuotas ant įleidžiamos dėžutės, gali nebūti atvirų laidininko galų.



Jei reikia atlikti pakeitimus ar darbus, susijusius su namo įrengimu (pvz., papildoma įranga, jungiklio apylanka ar lizdo įdėklais) arba žemos įtampos paskirstymu montuojant ar įrengiant priedą, būtina atsižvelgti į šį saugos nurodymą:



Montuoti gali tik asmenys, turintys atitinkamų elektrotechnikos žinių ir patirties!*

Netinkamai sumontavus gali kilti pavojus jūsų pačių ir kitų elektros sistemos naudotojų gyvybei. Be to, netinkamai sumontavę rizikuojate padaryti didelę žalą turtui, pvz., dėl gaisro. Galite būti asmeniškai atsakingas už sužalojimus ar žalą turtui. **Kreipkitės į elektros montuotoją!**

***Specialios žinios, reikalingos montuojant:**

Montavimo metu ypač svarbios šios specialios žinios:

- Vadovaukitės 5 saugos taisyklėmis: atjunkite nuo elektros tinklo; saugokitės, kad vėl neįsijungtumėte; patikrinkite, ar sistemai netiekiamas maitinimas; įžeminkite ir trumpai sujunkite; uždenkite arba užtverkite gretimas įtampingas dalis;
- Pasirinkite tinkamus įrankius, matavimo įrangą ir, jei reikia, asmenines saugos priemones;
- Įvertinkite matavimo rezultatus;
- Pasirinkite tokią elektros instaliacijos medžiagą, kuri užtikrintų išjungimo sąlygas;
- IP apsaugos tipai;
- Elektros instaliacijos medžiagos montavimas;
- Maitinimo tinklo tipas (TN sistema, IT sistema, TT sistema) ir iš to kylančios prijungimo sąlygos (klasikinis nulinis balansavimas, apsauginis įžeminimas, reikalingos papildomos priemonės ir t. t.).

6 Konfigūracija

Visą priedo konfigūraciją galima nustatyti ONECTA programėlėje. Daugiau informacijos apie priedo konfigūraciją nenaudojant DHC Access Point pateikiama DHC naudojimo vadove.

Galima reguliuoti šiuos režimus ir nustatymus:

6.1	AUTO	Automatinis režimas
6.2	MANU	Rankinis režimas
6.3	Offset	Temperatūros korekcija (dar nesiūloma)
6.4	Prg	Plano programavimas
6.5		Naudojimo užraktas (dar nesiūlomas)
6.6		Atostogų režimas

6.1 Automatinis režimas

Automatiniu režimu temperatūra reguliuojama pagal nustatytą planą. Rankiniai pakeitimai aktyvinami iki kito plano pasikeitimo momento. Vėliau vėl bus įjungtas nustatytas planas.

6.2 Rankinis režimas

Rankiniu režimu temperatūra reguliuojama pagal esamą temperatūrą, nustatytą mygtukais **(D + F)**. Temperatūra išlieka įjungta iki kito rankinio pakeitimo.

6.3 Temperatūros korekcija (dar nesiūloma)

Kadangi temperatūra matuojama DHC patalpos termostatu, temperatūros pasiskirstymas patalpoje gali skirtis. Norint tai sureguliuoti, galima nustatyti $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$ temperatūros korekciją. Jei nustatyta, pvz., 20°C vardinė temperatūra, o patalpoje yra tik 18°C , reikia nustatyti $-2,0^{\circ}\text{C}$ korekciją. Gamyklos nustatymuose nustatyta $0,0^{\circ}\text{C}$ temperatūros korekcija.



Šis nustatymas kol kas dar nesiūlomas ONECTA programėlėje, todėl šiuo metu jo keisti negalima.

6.4 Plano programavimas

Galite sudaryti planą su šildymo ir vėsinimo laiko intervalais pagal savo asmeninius poreikius. Platesnės informacijos žr. DHC naudojimo vadove.

6.5 Naudojimo užraktas (dar nesiūlomas)

Priedo naudojimą galima užrakinti, kad būtų išvengta netyčinio nustatymų pakeitimo (pvz., netyčia palietus).



Šis nustatymas kol kas dar nesiūlomas ONECTA programėlėje, todėl šiuo metu jo keisti negalima.

6.6 Atostogų režimas

Atostogų režimą galima įjungti ONECTA programėlėje. Jis perjungia sistemą į budėjimo režimą. Atostogų režimas vizualizuojamas jūsų Daikin Altherma ir oro kondicionavimo įrenginiuose ONECTA programėlėje.

Platesnės informacijos žr. DHC naudojimo vadove.

7 Veiksmmai

Prijungus ir sumontavus DHC patalpos termostatą, paprastus veiksmus galima atlikti tiesiogiai priedu.

- **Temperatūra:** paspauskite pliuso ir minuso mygtukus (**D + F**), kad rankiniu būdu pakeistumėte temperatūrą. Automatiniu režimu rankiniai pakeitimai aktyvinami iki kito plano pasikeitimo momento. Vėliau vėl bus įjungtas nustatytas planas. Rankiniu režimu temperatūra išlieka įjungta iki kito rankinio pakeitimo.
- **Greito pašildymo funkcija:** norėdami įjungti greito pašildymo funkciją, paspauskite greito pašildymo mygtuką (**E**). Greito pašildymo funkcija greitai ir trumpai pašildys radiatorių, atidarydama vožtuvą.

8 Baterijų keitimas

Jei pasirodo išsikrovusių baterijų simbolis () , panaudotas baterijas pakeiskite dviem naujomis LR6 / Mignon / AA baterijomis. Privalote teisingai įdėti baterijas, laikydamiesi poliškumo.

Norėdami pakeisti priedo baterijas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Sumontavus elektroninį įrenginį (**A**), jį galima lengvai ištraukti iš sieninės tvirtinimo plokštės. Suimkite elektroninį įrenginį už šonų ir ištraukite jį iš sieninės tvirtinimo plokštės.
2. Norėdami pakeisti baterijas, apverskite elektroninį įrenginį.
3. Įdėkite dvi naujas 1,5 V LR6 / Mignon / AA baterijas. Įsitikinkite, kad įdėjote jas teisinga puse (žr. 12 pav.).
4. Įstatykite elektroninį įrenginį atgal į sieninę tvirtinimo plokštę (žr. 10 pav.).
5. Dėdami baterijas atkreipkite dėmesį į mirksinčius šviesos diodo signalus (žr. „9.3 Klaidų kodai ir mirksėjimo sekos“, 31 psl.).

Įdėjus baterijas, priedas atliks savikontrolę (maždaug 2 sekundes). Po to atliekamas inicijavimas. Šviesos diodas užsidegs oranžine ir žalia spalvomis, rodydamas, kad inicijavimas baigtas.



Dėmesio! Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiaverčio tipo bateriją. Niekada nemėginkite įkrauti neįkraunamų baterijų. Nemeskite baterijų į ugnį. Saugokite baterijas nuo per didelio karščio. Nejunkite baterijų trumpuoju jungimu. Priešingu atveju kils sprogimo pavojus.



Panaudotų baterijų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis! Vietoj to nuvežkite jas į vietinį baterijų šalinimo punktą.

9 Trikčių šalinimas

9.1 Senkanti baterija

Jei įtampa leidžia, priedas ir toliau lieka pasiruošęs veikti, net jei baterijų įtampa žema. Priklausomai nuo konkrečios apkrovos, gali būti įmanoma pakartotinai perduoti duomenis, leidus baterijoms trumpam atsistatyti.

Jei perduodant duomenis įtampa per daug sumažėja, priede bus rodomas išsikrovusios baterijos simbolis () ir atitinkamas klaidos kodas (žr. „9.3 Klaidų kodai ir mirksėjimo sekos“, 31 psl.). Tokiu atveju išsekusias baterijas pakeiskite dviem naujomis baterijomis (žr. „8 Baterijų keitimas“, 28 psl.).

9.2 Veikimo ciklas

Belaidžiai DHC priedai veikia šiose dažnių juostose:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Siekiant užtikrinti visų šiame diapazone veikiančių prietaisų veikimą, teisiškai reikalaujama riboti prietaisų perdavimo laiką. Perdavimo laiko apribojimas sumažina trukdžių riziką.

Veikimo ciklas yra ilgiausia perdavimo trukmė. Tai yra laiko, kurį prietaisas aktyviai perduoda, ir matavimo laikotarpio (1 valandos) santykis, kuris išreiškiamas kaip 1 valandos procentinė dalis.

Jei pasiekiamas visas leistinas perdavimo laikas, DHC priedas sustabdys perdavimą, kol bus pasiektas laiko limitas.

Pavyzdžiui, kai prietaiso veikimo ciklo riba yra 1%, per 1 valandą leidžiama perduoti tik 36 sekundes. Po to perdavimas bus sustabdytas, kol bus pasiekta 1 valandos riba.

DHC priedai visiškai atitinka šį apribojimą ir naudoja 2 dažnių juostas, kurių veikimo ciklas yra atitinkamai 1% ir 10%.

Įprastai naudojant DHC priedus, ši riba paprastai nepasiekiamą. Tačiau gali būti, kad riba pasiekiamą paleidžiant arba naujai įdiegiant sistemą. Tokiu atveju priedo šviesos diodas ima šviesti raudonai. Trumpą laiką (ne ilgiau kaip 1 valandą) priedas gali nereaguoti, kol pasibaigs perdavimo laiko apribojimas. Po šio laikotarpio jis vėl veiks įprastai.

9.3 Klaidų kodai ir mirksėjimo sekos

Klaidų ir mirksėjimo kodai	Reikšmė	Sprendimas
Baterijos simbolis ()	Baterijos įtampa per žema	Pakeiskite priedo baterijas (žr. „8 Baterijų keitimas“, 28 psl.).
Antenos simbolis mirksi ()	Ryšio su DHC Access Point arba prijungtu priedu problema	Patikrinkite ryšį su DHC Access Point arba prijungtu priedu.
Užrakto simbolis ()	Ijungtas naudojimo užraktas	Naudojimo užraktas išjungiamas programėlėje arba per meniu.
Trumpai mirksi oranžine spalva	Radijo perdavimas / bandymas perduoti / duomenų perdavimas	Palaukite, kol perdavimas bus baigtas.
1 kartą ilgai šviečia žaliai	Veiksmas patvirtintas	Tęskite eksploatavimą.

Klaidų ir mirksėjimo kodai	Reikšmė	Sprendimas
Trumpai mirksi oranžine spalva (kas 10 sekundžių)	Prijungimo režimas aktyvus	Norėdami pridėti priedą, vadovaukitės programėlėje pateikiamais nurodymais (žr. „5.1 DHC priedų prijungimas“, 18 psl.).
Trumpai šviečia oranžine spalva (po patvirtinimo žalia arba raudona spalva)	Baterijos išseko	Pakeiskite baterijas (žr. „8 Baterijų keitimas“, 28 psl.).
1 kartą ilgai šviečia raudonai	Nesėkmingas perdavimas / veikimas arba pasiekta veikimo ciklo riba	Bandykite dar kartą (žr. „9.2 Veikimo ciklas“, 30 psl.).
6 kartus ilgai mirksi raudonai	Priedas sugedo	Susisiekit su pardavėju.
Šviečia 1 kartą oranžine ir 1 kartą žalia spalva (įdėjus baterijas)	Tikrinamas šviesos diodas	Kai šviesos diodo tikrinimas baigiasi, galite tęsti.

10 Gamyklinių nustatymų atkūrimas



Priedo gamyklinius nustatymus galima atkurti. Jei tai padarysite, prarasite visus savo nustatymus.

Norėdami atkurti priedo gamyklinius nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Sumontavus elektroninį įrenginį (**A**), jį galima lengvai ištraukti iš sieninės tvirtinimo plokštės. Suimkite elektroninį įrenginį už šonų ir ištraukite jį iš sieninės tvirtinimo plokštės.
2. Išimkite bateriją.
3. Vėl įdėkite bateriją ir palaikykite sistemos mygtuką (**C**) paspaudę, kol šviesos diodas greitai pradės mirksėti oranžine spalva (žr. 13 pav.).
4. Atleiskite sistemos mygtuką (žr. 14 pav.).
5. Dar kartą paspauskite ir palaikykite sistemos mygtuką (**C**), kol šviesos diodas ima šviesti žaliai (žr. 15 pav.).
6. Atleiskite sistemos mygtuką, kad užbaigtumėte procedūrą.
 - » Priedas pasileis iš naujo.

11 Techninė priežiūra ir valymas



Priedas nereikalauja jokios techninės priežiūros. Reikia tik pakeisti bateriją jai išsekus. Prireikus remonto, į pagalbą pasitelkite specialistą.

Priedą valykite minkšta, nesipūkuojančia, švaria ir sausa šluoste. Norėdami pašalinti sunkiau nuvalomas žymes, galite šiek tiek sudrėkinti šluostę drungnu vandeniu. Nenaudokite jokių ploviklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, nes jie gali ėsdinti plastikinį korpusą ir etiketę.

12 Bendra informacija apie radijo veikimą

Perdavimas radijo bangomis vykdomas neišimtinu perdavimo keliu, o tai reiškia, kad yra trukdžių atsiradimo galimybė. Trukdžius taip pat gali sukelti perjungimo operacijos, elektros varikliai arba sugedę elektros prietaisai.



Perdavimo diapazonas pastatuose gali labai skirtis nuo esančio atvira ore. Be siųstuvo galios ir imtuvo priėmimo charakteristikų svarbus vaidmuo tenka ir aplinkos veiksniams, pvz., aplinkinei drėgmei, taip pat vietos konstrukcinėms ir (arba) ekranavimo sąlygoms.

Daikin Europe N.V. pareiškia, kad DHC EKRCTRD12BA tipo radijo įranga atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Originalią atitikties deklaraciją galima rasti gaminio EKRCTRD12BA puslapiuose.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD12BA>



13 Techninės specifikacijos

Prietaiso pavadinimas:	EKRCTRDI2BA
Maitinimo įtampa:	2 x 1,5 V LR6 / Mignon / AA
Imamos srovės stiprumas:	maks. 40 mA
Baterijų naudojimo trukmė (tip.):	5 metai
Apsaugos laipsnis:	IP20
Taršos laipsnis:	2
Aplinkos temperatūra:	nuo 0 iki 50°C
Matmenys (P x A x G):	85 x 85 x 22 mm
Svoris:	140 g (su baterijomis)
Radijo dažnių juosta:	
F1:	868,0–868,60 MHz
F2:	869,4–869,65 MHz
Maksimali spinduliuojama galia:	10 dBm
Imtuvo kategorija:	SRD 2 kategorija
Tip. atviros zonos RD	
diapazonas:	250 m
Veikimo ciklas:	
F1:	<1% per val.
F2:	<10% per val.
Eksploatavimo būdas:	1 tipas
Programinės įrangos klasė:	A

Gali būti atliekami techniniai pakeitimai.

Šalinimo nurodymai



Neišmeskite prietaiso su įprastomis buitinėmis atliekomis! Elektroninė įranga turi būti šalinama perduodant į vietinius elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktus pagal Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą.

Informacija apie atitiktį



CE ženklas yra laisvos prekybos ženklas, skirtas tik valdžios institucijoms ir nereiškia jokių savybių garantijos.



Jei reikia techninės pagalbos, kreipkitės į specializuotą prekybos atstovą.

Nemokamas ONECTA programėlės atsisiuntimas!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium